

**Temat:** Informacja o piśmie (OG-DL.402.295.2025.2)**Nadawca:** "kancelaria.gdansk@gaz-system.pl" <kancelaria.gdansk@gaz-system.pl>**Data:** 26.05.2025, 08:54**Adresat:** <urząd@izbicakuj.pl>

W P Ł Y N Ę Ł O  
do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj.  
dnia 26.05.2025 nr rejestru 747  
skierowano do Kwoleń  
M. J. Kwoleń  
podpis kierującego

Dzień dobry,  
W załączniku odpowiedź na zawiadomienie.  
Pozdrawiam  
Anna Duber

— Załączniki: \_\_\_\_\_

Plan ogólny Gminy Izbica Kujawska.docx.pdf

526 KB

Załącznik nr 1 - mapa.pdf

369 KB



2025-86586

OG-DL.402.295.2025.2

Gdańsk, 2025-05-23

URZĄD MIEJSKI W IZBICY KUJAWSKIEJ  
UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 32  
87-865 IZBICA KUJAWSKA  
2025-86586

Dotyczy pisma znak: GKLP.6720.1.2025

W odpowiedzi na zawiadomienie Burmistrza Izbicy Kujawskiej znak **GKLP.6720.1.2025** z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Izbica Kujawska oświadczamy o umieszczenie w projekcie planu następujących informacji:

„Na terenie Gminy Izbica Kujawska znajdują się następujące obiekty systemu przesyłowego gazu ziemnego o ponadlokalnym znaczeniu będące w eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:

- Gazociąg DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Nowiny Brdowskie (z zespołem zaporowo-upustowym: obręb Kazimierowo, działka nr 355/3), rok budowy: 2014,
- Gazociąg DN 500 MOP 5,5 MPa relacji Nowiny Brdowskie - Wieniec, rok budowy: 1975,
- Gazociąg DN 100 MOP 5,5 MPa odgałęzienie do stacji Izbica Kujawska (z zespołem zaporowo-upustowym: obręb miasto Izbica Kujawska, działka nr 6/7), rok budowy: 1996,
- Stacja gazowa wysokiego ciśnienia Izbica Kujawska (obwód miasto Izbica Kujawska, działka nr 6/5).

Wobec powyższych obiektów sieci gazowej obowiązuje konieczność spełnienia wymagań w zakresie zachowania stref kontrolowanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640, zał. nr 2) j.n.:

- dla gazociągów DN 100 oraz DN 500 szerokości stref kontrolowanych uzależnione są od rodzaju przewidywanej zabudowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia (tabela 1),
- dla gazociągu DN 700 obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 12,0m (po 6,0m na stronę od osi gazociągu) dla wszystkich rodzajów obiektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Gdańsku  
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 744 55 00

Adres Siedziby  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00;

W strefach kontrolowanych obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów oraz podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenie infrastruktury gazowej.


Niezależnie od ograniczeń wynikających z zapisów rozporządzenia związanych z zachowaniem stref kontrolowanych gazociągów względem nowo projektowanych obiektów, wyznaczono dodatkowo dla tych gazociągów pasy eksploatacyjne o szerokości:

- 6,0m (po 3,0metry na stronę od osi gazociągów) dla gazociągów DN 500 oraz DN 700,
- 4,0m (po 2,0 metry na stronę od osi gazociągu) dla gazociągu DN100,

w których nie należy urządzać dróg dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego, odkładania ziemi z wykopów, zmniejszenia przykrycia gazociągu oraz nasadzania drzew."


Schemat infrastruktury gazowej wysokiego ciśnienia, będącej w eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. obrazuje załącznik graficzny do niniejszego pisma.

Projekt planu z naniesionymi uwagami wraz z załącznikiem graficznym, należy przestać celem zaopiniowania do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku.

**Oddział w Gdańsku**  
Dyrektor Oddziału  
  
**Robert Parafianowicz**

Załącznik:  
1. Mapa

# Gmina Izbica Kujawska

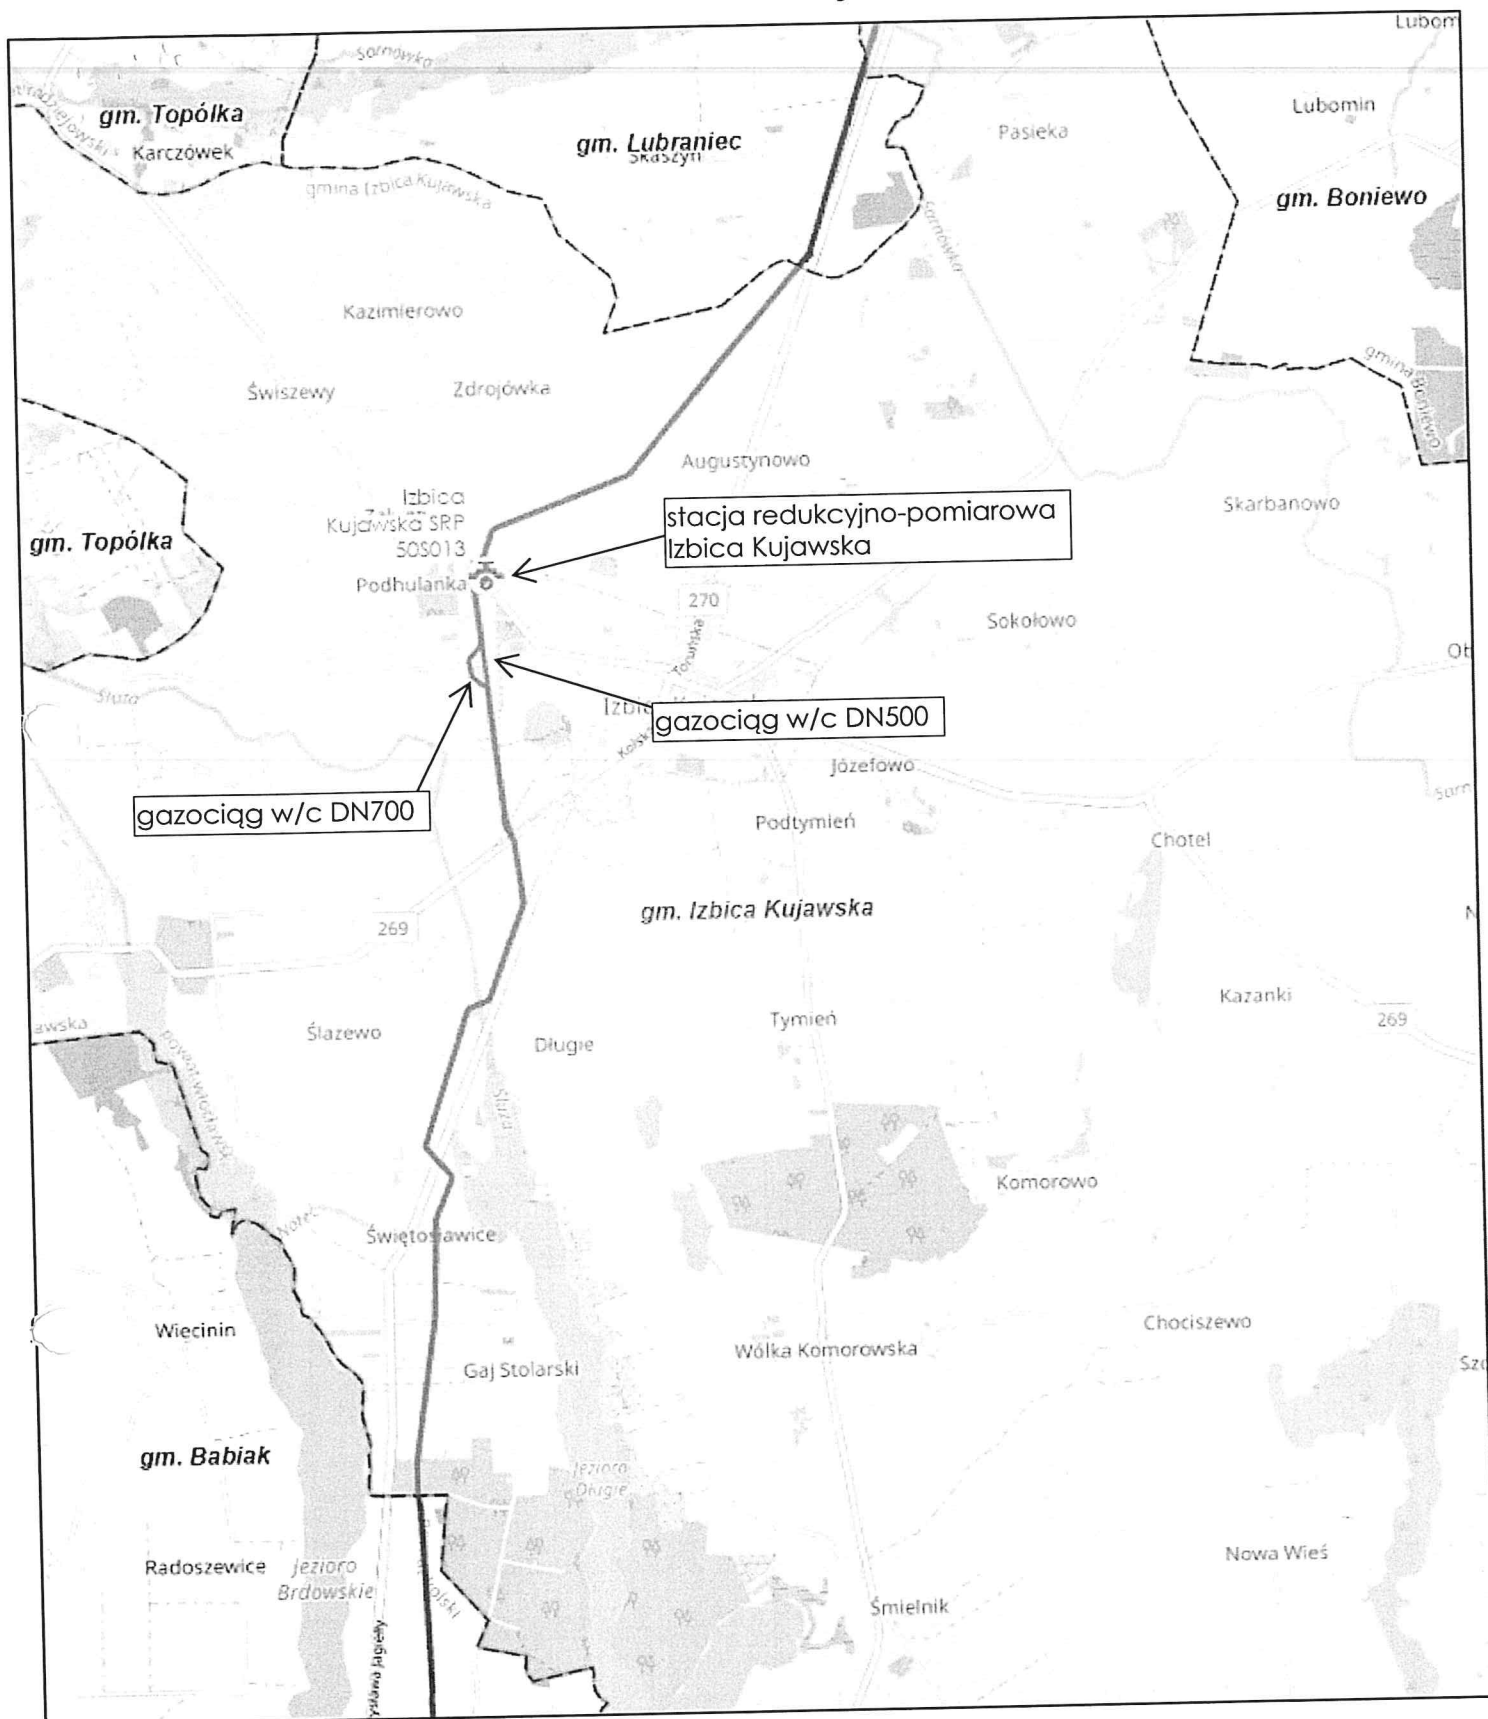


23.05.2025, 10:17:46

 lokalizacja Gminy Izbica Kujawska

 gazociągi w/c DN500 oraz DN1000

 stacja gazowa

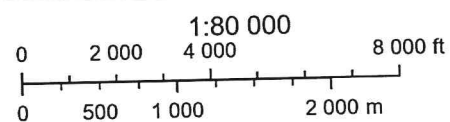

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA: GAZ-SYSTEM